LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA / m² /
SPOLEČNÉ P.	101	ZÁDVEŘÍ	5,04
	102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,43
	103	CHODBA	34,13
	104	VÝTAH	2,85
BYT Č.1	105	PŘEDSÍŇ	2,46
	106	KOUPELNA S WC	2,89
	107	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	19,01
BYT Č.2	108	PŘEDSÍŇ	8,14
	109	KOUPELNA S WC	3,00
	110	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	19,25
BYT Č.3	111	PŘEDSÍŇ	4,92
	112	KOUPELNA S WC	8,08
	113	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	22,98
BYT Č.4	114	PŘEDSÍŇ	4,82
	115	KOUPELNA S WC	3,48
	116	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	15,20
SPOLEČNÉ P.	117	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,38
	118	SKLAD PRO BYTY	10,61
	119	PRÁDELNA	8,85
	120	MÍSTNOST ELEKTRO	3,73
BYT Č.5	121	PŘEDSÍŇ	3,69
	122	KOUPELNA S WC	3,40
	123	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	20,38
SPOLEČNÉ P.	124	PŘEDSÍŇ WC PEČOVATELKA	2,51
	125	WC PEČOVATELKA	2,20
	126	SKLAD	4,08

LEGENDA

×	Svítidlo stropní
+×	Svítidlo nástěnné
⊗	Svítidlo stropní, IP44
LED	Svítidlo LED, 1x35W, IP20
	Jednopólový vypínač – řaz.1
	Střídavý přepínač – řaz.6
	Sériový přepínač – řaz. 5
	Tlačítkový spínač
	Nouzové osvětlení
	Rozvaděč / rozvodnice

ELEKROINSTALACE

SPÍNAČE: – PROVEDENÍ SPÍNAČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
– UMÍSTĚNÍ OBVYKLE NA STRANĚ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
– MONTÁŽNÍ VÝŠKA 1,2 m NAD PODLAHOU (MĚŘENO KE STŘEDU SPÍNAČE)
– KOLÉBKOVÉ VYPÍNAČE BUDOU ZAPOJENY TAK, ABY SE ZAPÍNALY STLAČENÍM HORNÍ ČÁSTI (MIMO STŘÍDAVÝCH A KŘÍŽOVÝCH SP.)

SVÍTIDLA: – PROVEDENÍ SVÍTIDEL DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
– UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL: VĚTŠINOU PŘISAZENÁ NA STROP MÍSTNOSTI, NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA POUŽITA NAD UMYVADLEM V KOUPELNĚ, WC A V KUCHYŇSKÉ LINCE
– VÝVODY PRO SVÍTIDLA BUDOU ZAKONČENY V IZOLOVANÝCH SVORKOVNICÍCH NEBO SPOJKÁCH UPEVNĚNÝCH NA STROPĚ

– PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČŮ) KRABICE PŘÍSTROJOVÉ
– PRO ODBOČOVÁNÍ ROZVODŮ KRABICE ODBOČNÉ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

PRO SVĚTELNÉ OBVODY V BYTECH BUDE POUŽIT CELOPLASTOVÝ KABEL CYKY,
PRO SVĚTELNÉ OBVODY VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDE POUŽIT POŽÁRNĚ ODOLNÝ KABEL CXKH-R (SPLŇUJÍCÍ TŘÍDU P15-R, STŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1, d0), KABELÁŽ BUDE ULOŽENA POD OMÍTKOU (min. krytí 10 mm), PŘÍP. BUDE VEDENA V KONSTRUKČNÍCH DUTINÁCH A DRÁŽKÁCH; NA CHODBÁCH BUDE VEDENA VE VÝŠCE 20cm POD SDK PODHLEDEM (cca 2,5m).

SVĚTELNÉ ROZVODY V BYTECH BUDOU PŘIPOJENY A JIŠTĚNY V BYTOVÉ ROZVODNICI RB, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTU.
PRO SPOLEČNÉ PROSTORY ROZVADĚČ RS (1.NP).

SVISLÉ EL. ROZVODY 1.–3.NP BUDOU VEDENY V KABELOVÉ CHRÁNIČCE DN 50.

Napěťová soustava v objektu:
3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN–S
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN–S

II. napěťové pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN IEC 449

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle čsn 33 2000–4–41 ed.2
412. ochrana před dotykem živých částí nebo základní ochrana
412.1–ochrana izolováním živých částí
412.2–ochrana zábranami nebo kryty
412.5–doplňková ochrana proudovými chrániči
413. ochrana před dotykem neživých částí nebo ochrana při poruše
413.1–ochrana samočinným odpojením napájení
413.2–ochrana použitím zařízení třídy ochrany II

PŮDORYSNÉ SCHEMA

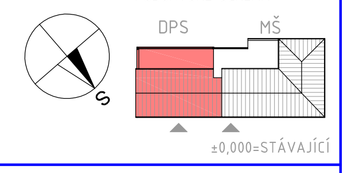

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé**

Zhotovitel: **ASA EXPERT A.S.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kupka — Podpis: — tel: 607 056 096

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko — Podpis:

Autorizovaný Inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal

Kontrolovał: Ing. Jiří Hořínek

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení

Č. zakázky: 109/08/2016

Datum: listopad 2016

Formát: 630x594

Část: D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Objednatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá**, Junácká 127, 724 00 Stará Bělá, IČ:00845451

Datum:

Výkres: **1.NP - OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ**

Měřítko: 1:50

Č. výkresu: D.1.4.4.b-02